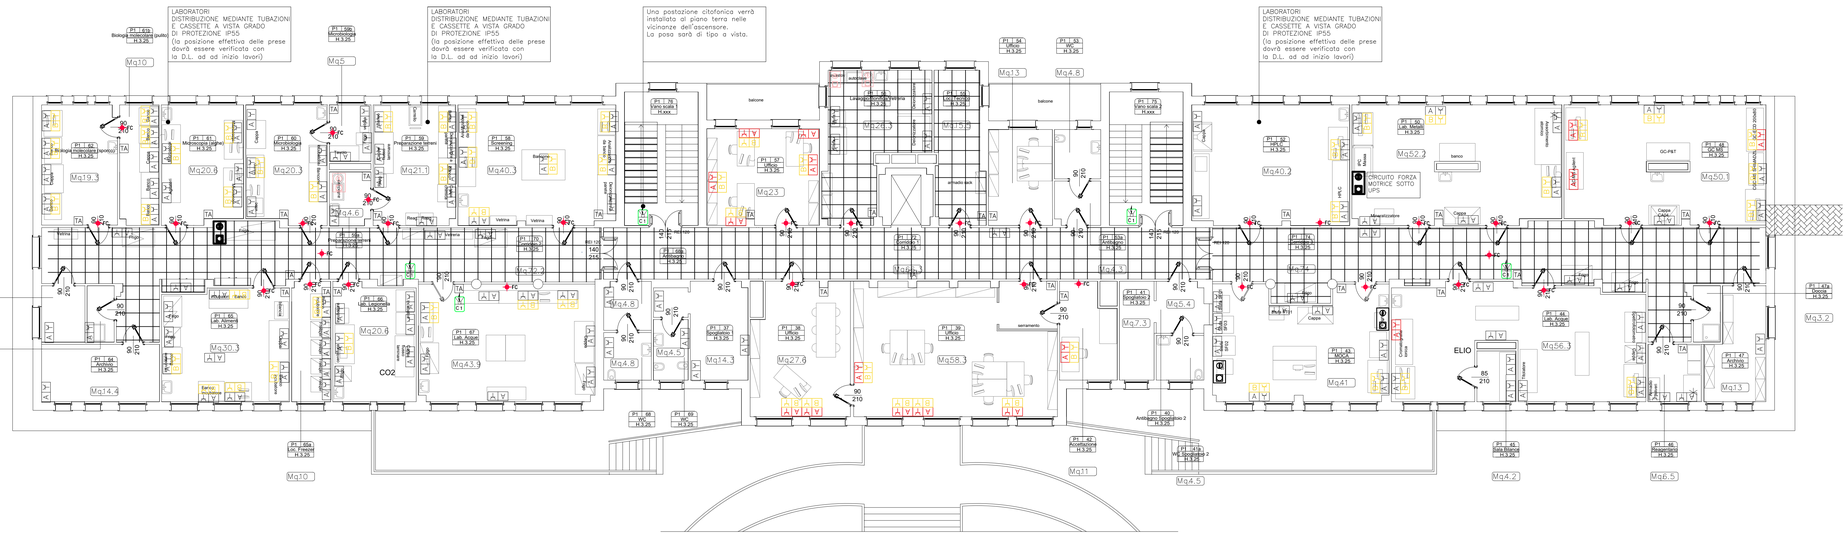

LEGENDA SIMBOLI

A V	PUNTO PRESA TIPO A – GRUPPO PRESA POSTO SU SCATOLA PER POSA A VISTA A TRE POSTI COMPLETA DI PLACCA E SUPPORTI GRADO DI PROTEZIONE IP55 EQUIPAGGIATA CON – N.1 PRESA UNEL 2P+T 10\16A – N.1 PRESA BIPASSO 10\16A
A V	PUNTO PRESA TIPO A – GRUPPO PRESA POSTO SU SCATOLA PER POSA A VISTA A TRE POSTI COMPLETA DI PLACCA E SUPPORTI GRADO DI PROTEZIONE IP55 EQUIPAGGIATA CON – N.1 PRESA UNEL ROSSA 2P+T 10\16A (SOTTO UPS) – N.1 PRESA BIPASSO ROSSA 10\16A (SOTTO UPS)
B V	PUNTO PRESA TIPO A – GRUPPO PRESA POSTO SU SCATOLA PER POSA A VISTA A TRE POSTI COMPLETA DI PLACCA E SUPPORTI GRADO DI PROTEZIONE IP55 EQUIPAGGIATA CON – N.2 PRESE RJ45 CAT5E – N.1 TAPPO
	PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE – CEE 220V 32A GW66237N O EQUIVALENTE
	PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE – CEE 380V 32A GW66242N O EQUIVALENTE
	PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE – CEE 220V 16A GW66204N O EQUIVALENTE
x	Punto di alimentazione per: CI=Chiamata infermieri FC=Fan coil CA=Controllo accessi
TA	Punto di alimentazione termostato ambiente
C1	Posto citofonico interno
C1	Posto citofonico esterno

NOTE:

– Le prese dell'impianto di cablaggio strutturato saranno derivate dall'armadio dati di piano ESISTENTE.

– La distribuzione elettrica dal quadro di piano/zona sarà eseguita con cavi multipolari di sezione come indicato sullo schema elettrico del quadro relativo posati su passerella

– Nei locali le derivazioni dalla passerella alle prese/utenze, salvo dove diversamente indicato, saranno eseguite con conduttori unipolari protetti da tubo in pvc rigido/flessibile serie pesante d. 25mm posato a vista

– Le prese serie civile alimentate dalla rete di continuità assoluta dovranno avere colorazione rossa

– ARCHITETTONICO VALIDO SOLO PER IMPIANTI

AREA NON SOGGETTO AL PRESENTE INTERVENTO

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ATS Insubria

ATS INSUBRIA

Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9
21100 Varese (VA)
C.F. e P.IVA 03510140126

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

CUP: G35E23000170002 (CUP Derivato da CUP Master I83C22000640005)

COMMITTENTE:

direttore generale:
dott. SALVATORE GIOIA

responsabile del procedimento:
ing. MARZIA MOLINA

PROGETTISTI:

progetto architettonico:
arch. Andrea Taddia

progetto impianti meccanici elettrici, antincendio e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:
ing. Roberto Taddia

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
3				
2				
1	12/03/2024	REVISIONE PER VALIDAZIONE	LA	RT
0	28/02/2024	Prima emissione	LA	RT

mythos Consorzio Stabile - S.c.a.r.l
Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13
Tel. 02/45490600 Fax 02/45490601

Elaborato N.
E-511

Oggetto
IMPIANTI ELETTRICI
PROGETTO ESECUTIVO

Scala
1:100

Data
28/02/2024

Descrizione
IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E FONIA-DATI - PIANTA PIANO PRIMO

Commessa
2024701

Nome File
E4701-E-511-01-Imp.FM.Dati.P1

A termini di legge il progettista si riserva la proprieta' di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione.