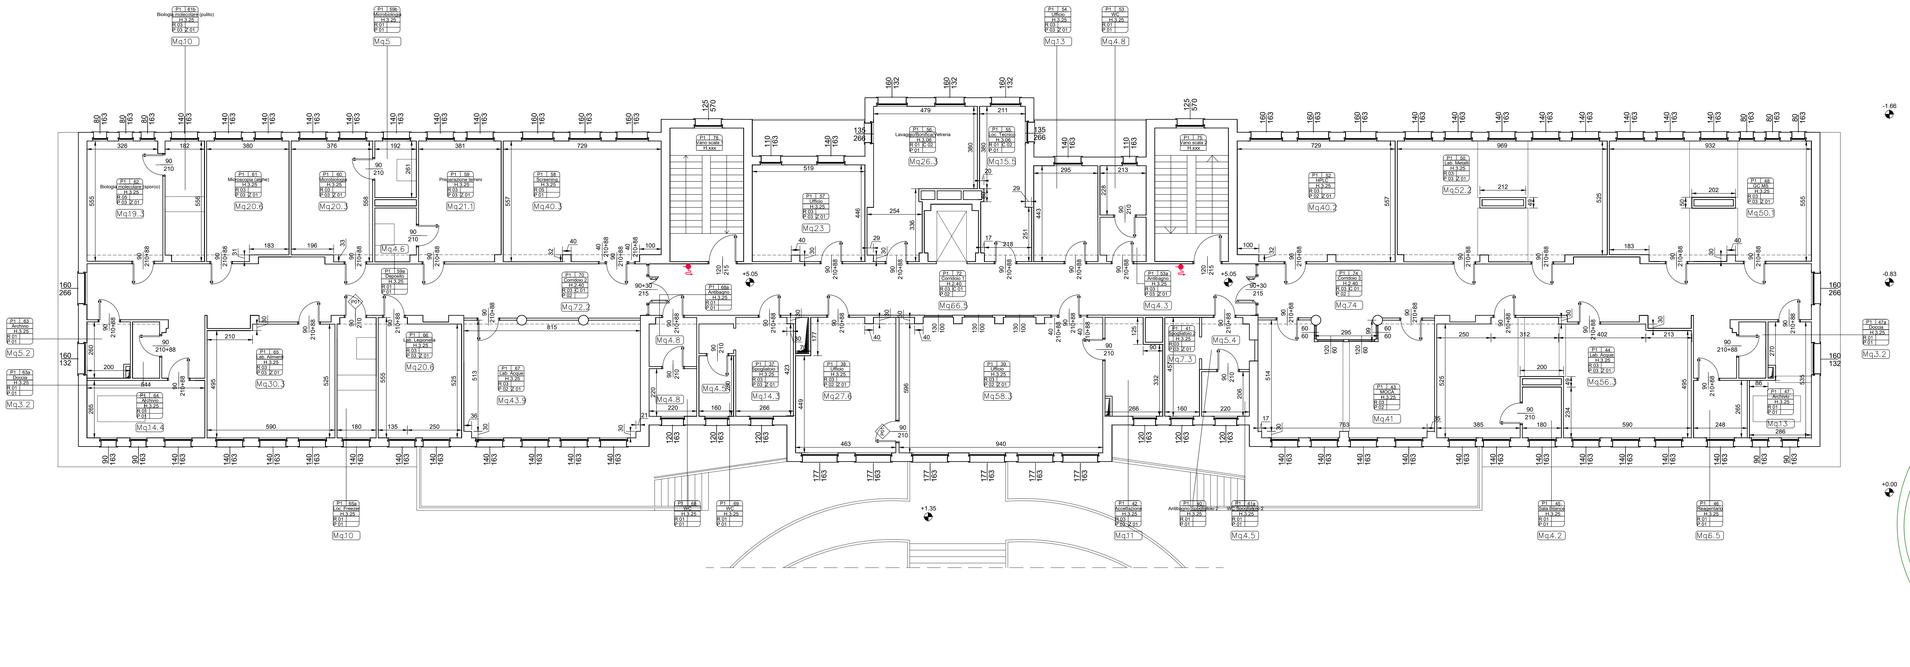

RAPPORTI AEROILLUMINANTI LABORATORI+ARCHIVI - ATS INSUBRIA, PAD. MONTEGGIA

fin 1 *fin 2* *fin 3* *fin 4* *fin 5* *fin 6*

VERIFICA DEI RAPPORTI ILLUMINANTI ***Valore minimo superficie illuminante 1/8***

VERIFICA DEI RAPPORTI AERANTI ***Valore minimo superficie aerante 1/8***

* *Locale conforme all'art. 3.4.8 del Regolamento d'igiene di Milano, titolo III*

** *Presenza di impianto di illuminazione artificiale (art. 3.4.10 del Regolamento Locale d'igiene, deliberazione Amministratore Straordinario n.1290 del 20/10/1992)*

| *Piano terra* | | | *Piano primo* | | |